

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (ramowa)

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 14 dni od ukazania się komunikatu OSD spółek Grupy Kapitałowej ESV zatwierdzającego Kartę Aktualizacji nr 4/2023.
2. Przyczyna aktualizacji IRiESD

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z:

- 1) Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia)
3. Zakres zmian IRiESD

Lp.	Rozdział IRiESD	Zestawienie zmian
1.	A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE	Zmianie ulegają punkty: A.5.6. oraz dodaje się punkt A.5.6a.

4. Nowe brzmienie zapisów IRiESD:

- 1) Punkt **A.5.6.** otrzymuje następujące brzmienie:

Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejszą jednostką, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:

(590)(J1J2J3J4J5J6J7)(S1S2S3S4S5S6S7)(K)

gdzie:

590 – stały prefiks polskiej organizacji GS1,

J1J2J3J4J5J6J7 – numer identyfikacyjny operatora systemu elektroenergetycznego nadawany przez polską organizację GS1. W przypadku spółek Grupy Kapitałowej ESV numery są następujące:


Spółka	Numer
ESV2 Sp. z o.o.	5701793
ESV3 Sp. z o.o.	5701794
ESV4 Sp. z o.o.	5701796
ESV5 Sp. z o.o.	5701797
ESV6 Sp. z o.o.	5701798
ESV7 Sp. z o.o.	5701799
ESV8 Sp. z o.o.	5711501
ESV9 Sp. z o.o.	5711502
ESV Metalchem Sp. z o.o.	5701792
ESV Wisłosan Sp. z o.o.	5701790
BD Sp. z o.o.	5711503

S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny numer nadany przez operatora systemu elektroenergetycznego dla danego PPE,

K – cyfra kontrolna wyznaczana zgodnie z algorytmem publikowanym przez organizację GS1.


Zmienia się konfiguracja danych pomiarowych dostępnych na serwerach FTP, zgodnie z poniższym przykładem (Rys.1) oraz konfiguracja w systemie kodu PTPIREE (Rys.2).

Rys. 1

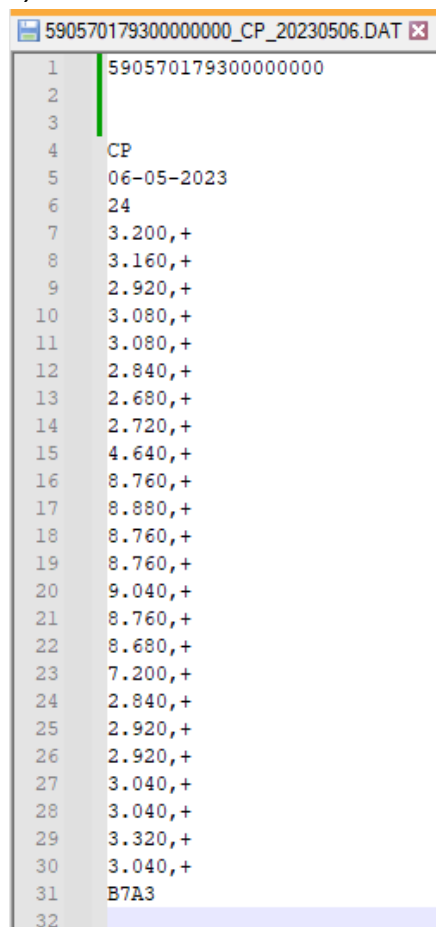

Linia	Dane
1	590570179300000000
2	
3	
4	CP
5	06-05-2023
6	24
7	3.200,+
8	3.160,+
9	2.920,+
10	3.080,+
11	3.080,+
12	2.840,+
13	2.680,+
14	2.720,+
15	4.640,+
16	8.760,+
17	8.880,+
18	8.760,+
19	8.760,+
20	9.040,+
21	8.760,+
22	8.680,+
23	7.200,+
24	2.840,+
25	2.920,+
26	2.920,+
27	3.040,+
28	3.040,+
29	3.320,+
30	3.040,+
31	B7A3
32	

Rys. 2

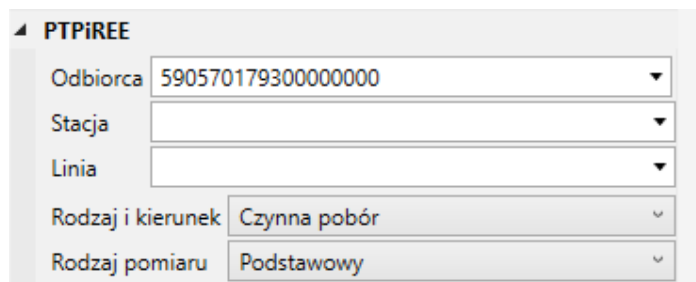

PTPIREE

Odbiorca: 590570179300000000

Stacja: [dropdown]

Linia: [dropdown]

Rodzaj i kierunek: Czynna pobór

Rodzaj pomiaru: Podstawowy

2) Dodaje się punkt **A.5.6a.**, który otrzymuje następujące brzmienie:

O planowanej dacie wejścia w życie nowego formatu kodów PPE, OSD poinformuje sprzedawców z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Po tym terminie w komunikacji z PPE OSD będą stosowane wyłącznie nowe kody PPE, w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, w tym również w zakresie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Wraz z ww. informacją PPE OSD udostępni sprzedawcom tabele przenumerowania kodów PPE. Tabela przenumerowania będzie zawierała informację o starym i nowym kodzie PPE.