


Załącznik nr 1 do warunków przyłączenia nr W/2026/03/004/ESV9

projektowane ZKSN

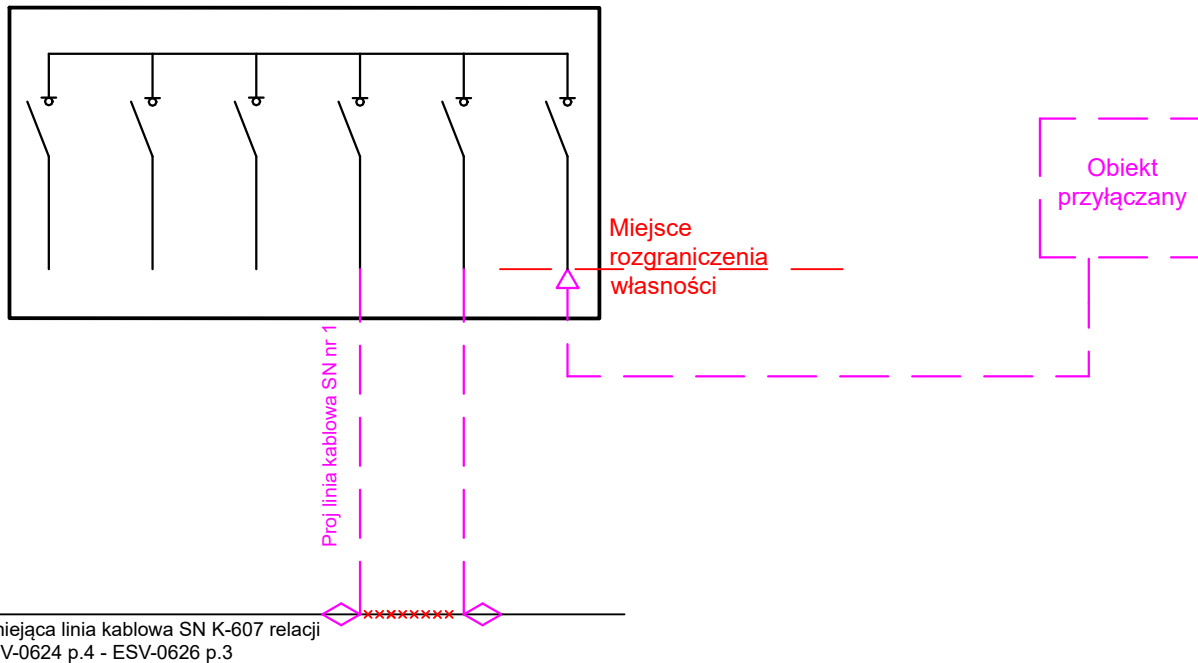

istniejąca linia kablowa SN K-607 relacji
ESV-0624 p.4 - ESV-0626 p.3

1. Miejsce przyłączenia:

Projektowane pole liniowe w złączu kablowym średniego napięcia

2. Miejsce rozgraniczenia własności:

Zaciski prądowe głowicy kablowej w projektowanym złączu kablowym średniego napięcia w kierunku instalacji Odbiorcy (głowice kablowe są własnością OSD).