




PRĄD ZNAMY ŁĄCZNIKA	530A	530A	530A	530A
FUNKCJA POŁA	UNIOWE	UNIOWE	POMAROWE	GENERATOROWE
ZABEZPIECZENIE	e2TANG0-800	e2TANG0-800	-	e2TANG0-800
NUMER POŁA	1	2	3	4

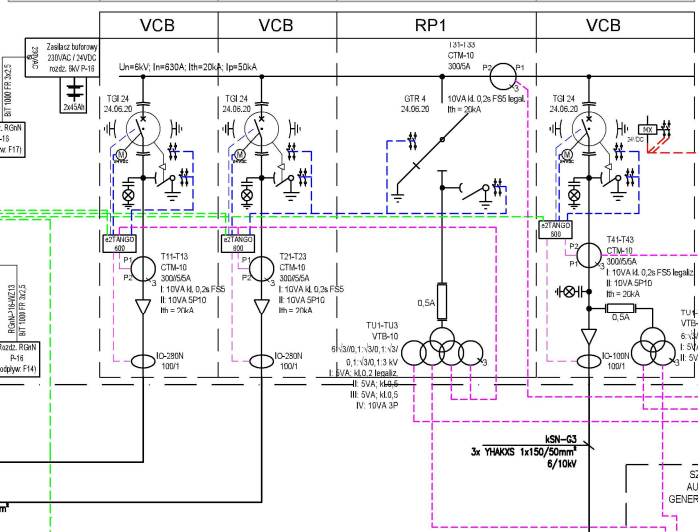

Napięcie sieci: 6kV; 50Hz
Układ sieciowy: IT
System ochrony p.porazeniowej:
UZIEMIENIE OCHRONNE

Napięcie sieci: 0,4kV; 50Hz
Układ sieciowy: TN-C-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- OBWODY:
- Sygnalizacja i sterowanie
 - Sygnalizacja i sterowanie PPOZ.
 - Pomiarowy
 - Komunikacja

Przykład PNP zastrzeżone przy drzwiach wejściowych

